



## CUENCA ALTA

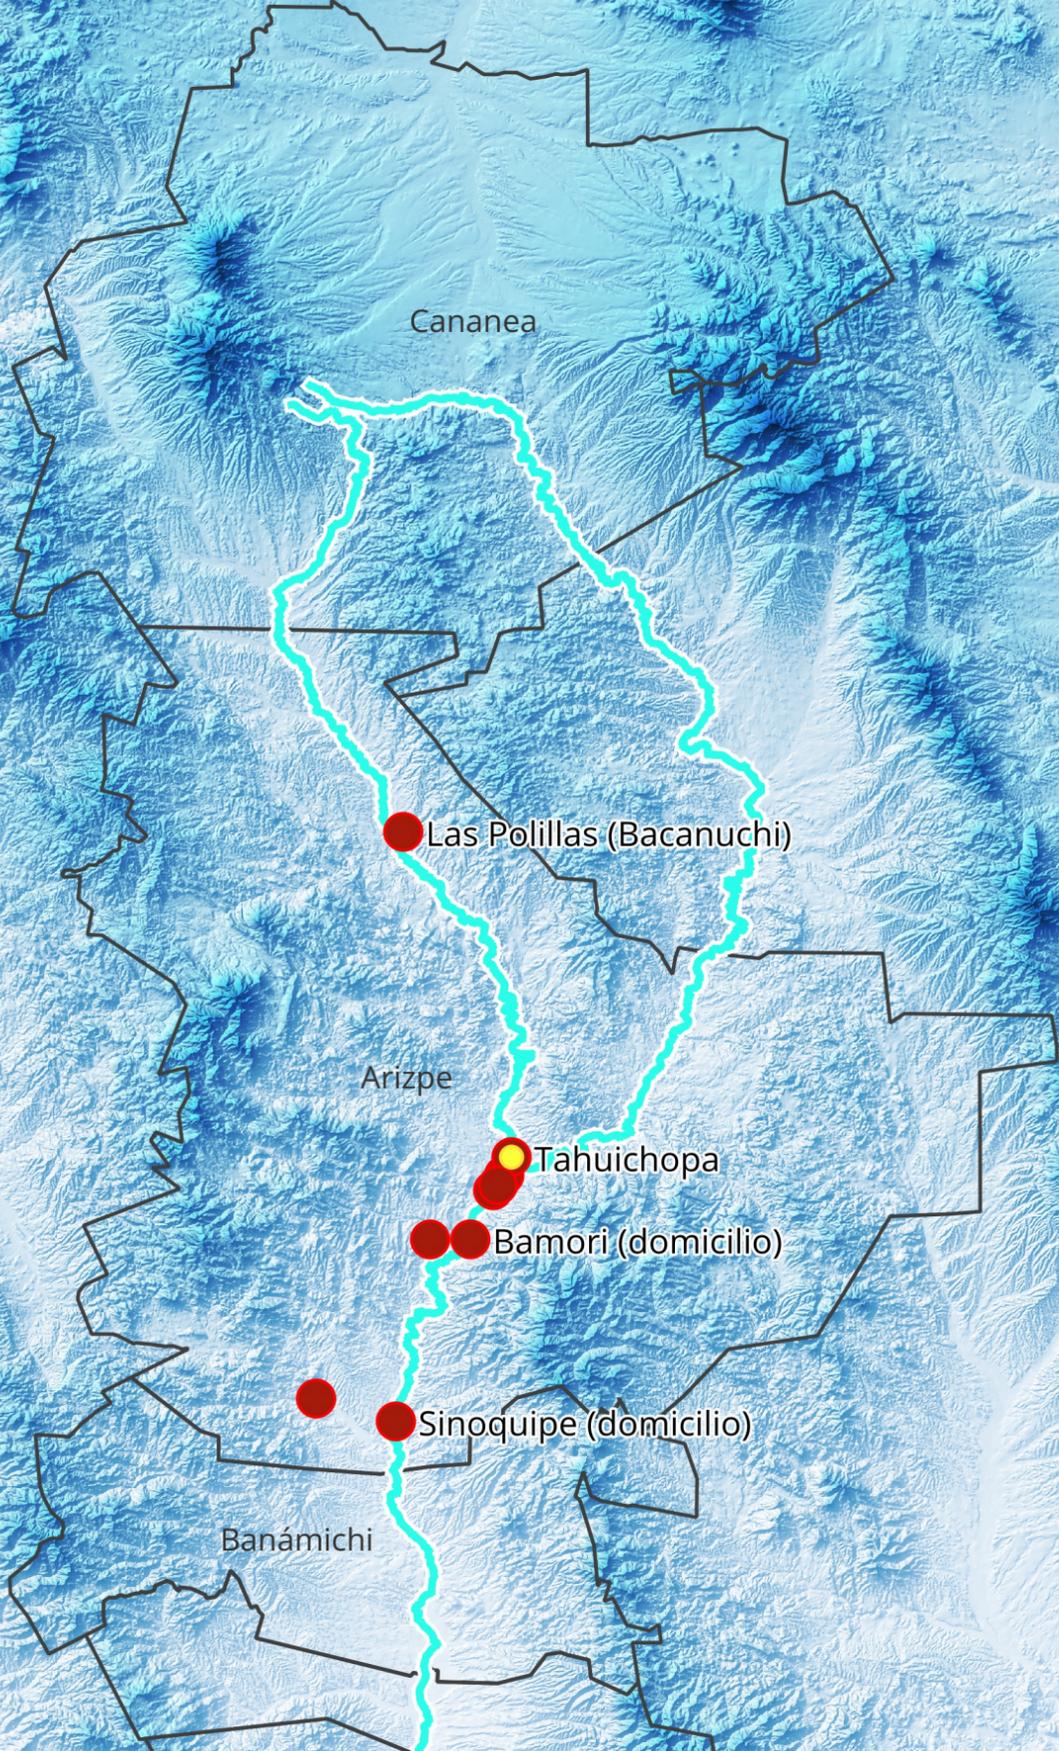

## CUENCA MEDIA

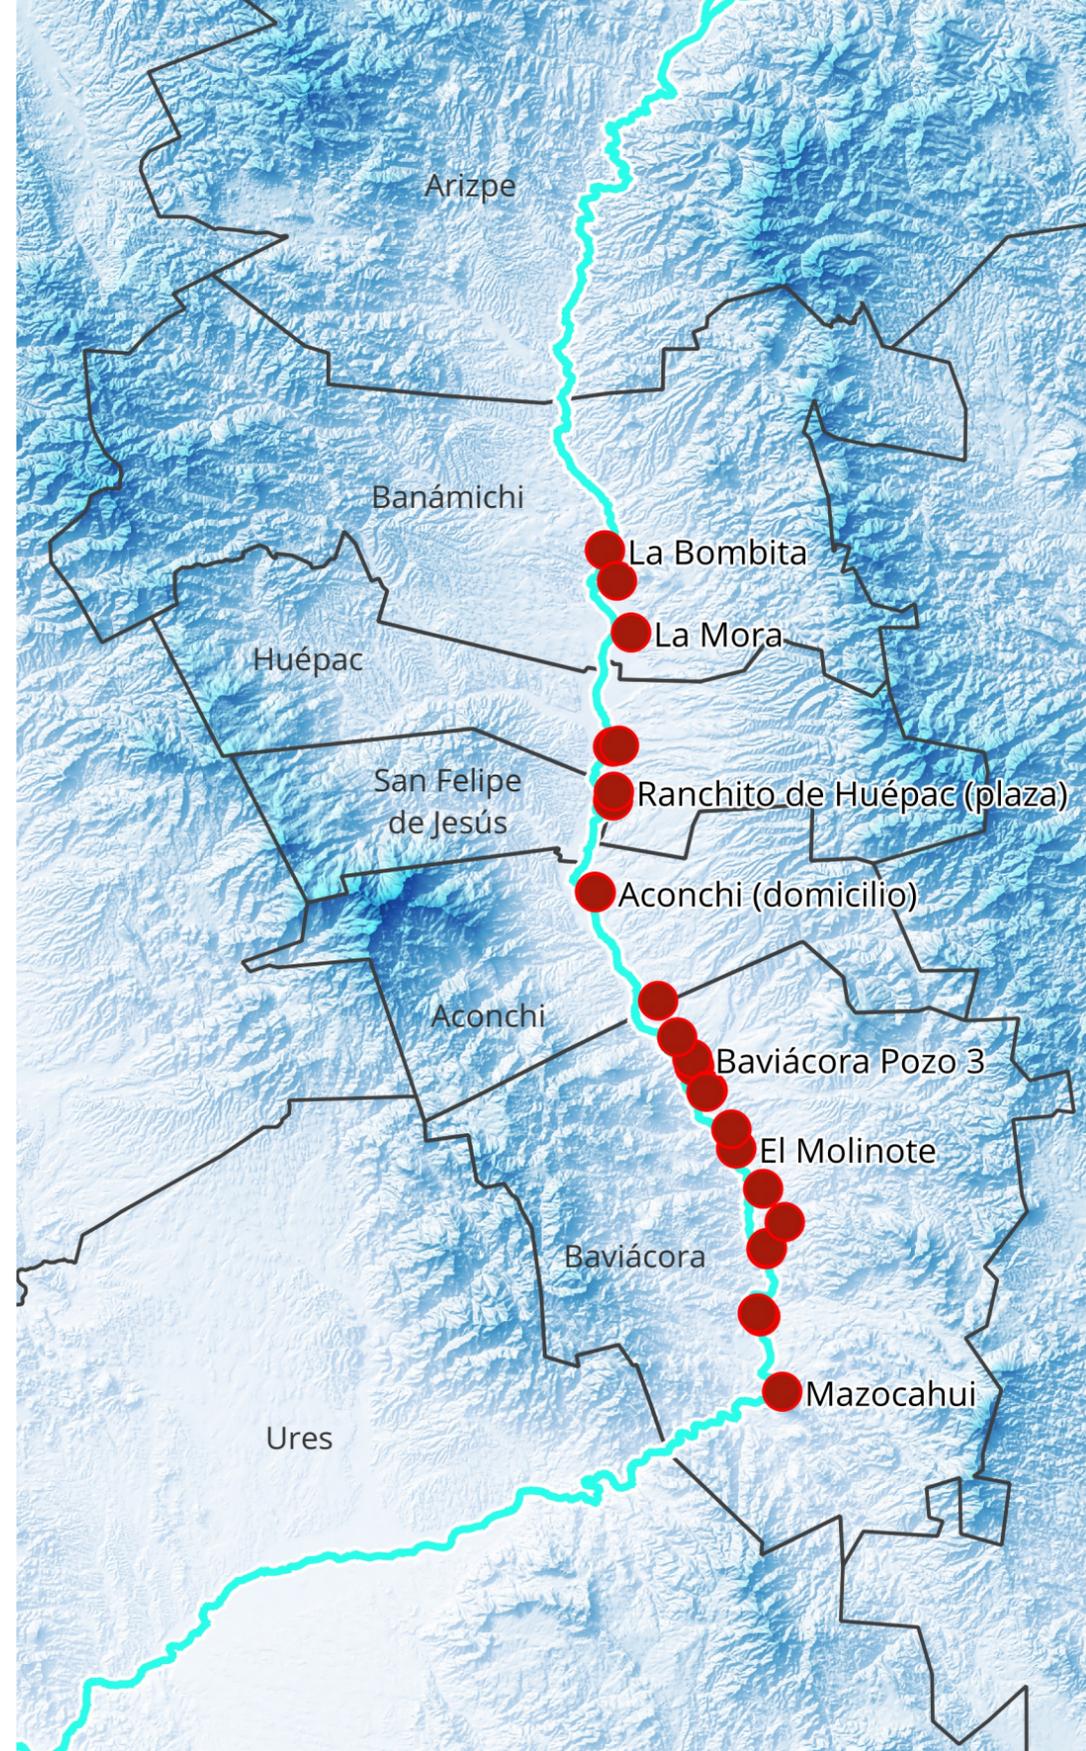

## CUENCA BAJA



# Río Sonora

*Análisis de la calidad del agua en pozos para uso y consumo humano\**

- Pozos con concentraciones de PLOMO por arriba del límite permitido 0.025 mg/l (NOM-127-SSA1-1994)
- Pozos con concentraciones de ARSÉNICO por arriba del límite permitido 0.025 mg/l (NOM-127-SSA1-1994)
- Cauce del río Sonora
- ▲ Presa El Molinito

\* Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios  
Solicitud de Acceso a la Información folio 1215100075020